

排水処理施設用消臭剤

Deokeep

【デオキープ】

排水処理施設から発生する腐敗臭(硫化水素、メチルメルカプタンなど)を、
化学反応と微生物抑制作用で除去し消臭します。


デオキープの使用効果



腐敗臭を低減することで、



デオキープの使用場所

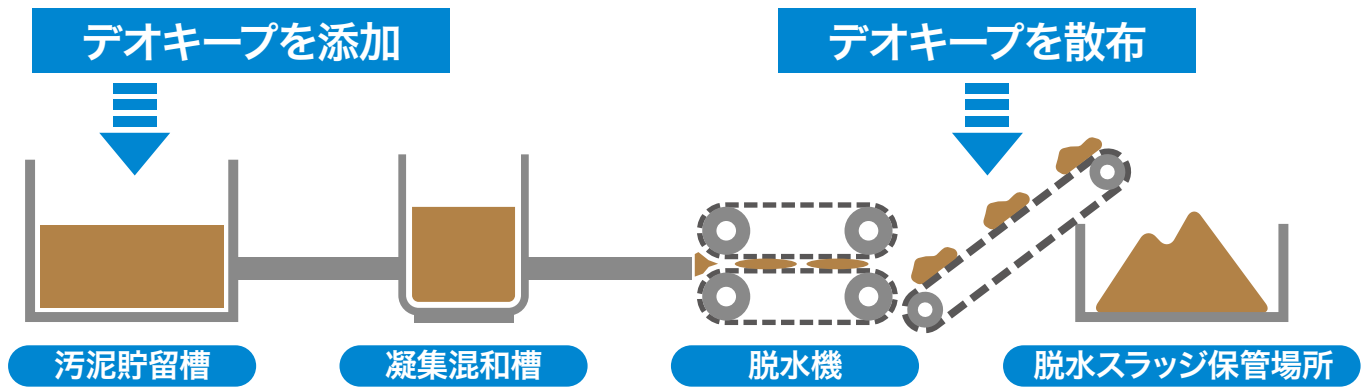

デオキープの実施例

■実施例①

使用目的 : 作業環境の改善

使用薬剤 : デオキープZC

使用方法 : 濃縮汚泥に原液を添加

測定結果 : 汚泥をポリ瓶に入れて、検知管で物質濃度を測定

	添加量(ppm)	30分後	
		硫化水素(ppm)	
無添加	—	800	
デオキープZC 添加	100	10	
	200	2.5	
	300	N.D. (検出限界未満)	

■実施例②

使用目的 : 脱水スラッジの臭気対策

使用薬剤 : デオキープE

使用方法 : 脱水スラッジに希釈して散布

測定結果 : 脱水スラッジをポリ瓶に入れて、検知管で物質濃度を測定

	原液添加量 (ppm)	3日後	
		硫化水素	メチルメルカプタン
無添加	—	20	2,000
デオキープE 添加	5,000	8	620
	7,000	N.D. (検出限界未満)	160

ご要望に応じて、各種品番及び使用方法をご提案させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

三友株式会社

本社

〒541-0048

大阪府 大阪市 中央区 瓦町4-4-3 日宝本町西ビル6F

TEL:06-6125-5589 FAX:06-6125-5590

東京営業所

〒104-0061 東京都 中央区 銀座6-12-13 大東銀座ビル2F

TEL:03-6869-9643 FAX:03-6701-1886

研究室

〒532-0011 大阪府 大阪市 淀川区 西中島2-10-20

販売代理店